

Rozvádzač je kompletne vybavený rozvádzač,
s dvierkami, pre modulárne prvky(122modulov).
Montáž: pod omietkou
Rozmery: 9800 x 600 x 400 (v x š x hl) Krytie: IP40/IP20
– s káblovými vstupmi, DIN lištami
+ čelný kryt + obal na dokumentáciu + záslepky
+ samolepiaci držiak štítkov + držiak svorkovnic a káblov

PRÍVOD VÝVODY

- SPODOM
- SPODOM A VRCHOM

Elektrické výkony:

Pi= 22,5 kW

Ps= 18 kW

Koeficient súčastnosti 0,8.

Skratové prúdy: I_{ks} < 1 km < 10,000 kA

POZNÁMKA:

SYSTÉM: 3+N+PE, 50 Hz; 400V/230 V (TN-S), TN-C-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

- a) Základná ochrana(ochrana pred priamym dotykom) – krytím a izoláciou (412.1,412.2)
 - izolovaním živých častí – príloha A.1
 - krytím – príloha A.2
- b) Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
 - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie odd.411.3.1.1,2
 - samočinným odpojením pri poruche – odd.411.3.2
 - doplnková ochrana – doplnkové ochranné pospájanie – odd.415.2
- c) Základná ochrana(ochrana pred priamym dotykom) a ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
 - doplnková ochrana : prúdové chrániče (RCM) – odd.415.1

Servis Profi s.r.o.
Žilinská 22/1
921 01 Piešťany

Kreslil

Boris Pastorek

Preskúšal

Boris Pastorek

Technický referent

Boris Pastorek

Druh dokumentu

Elektroinštalácia

Názov, doplňujúci názov

Rozvádzače RH

Změna

Č. dokumentu

Měřítko


Datum vydání

02.2025

Jazyk


List

1/7

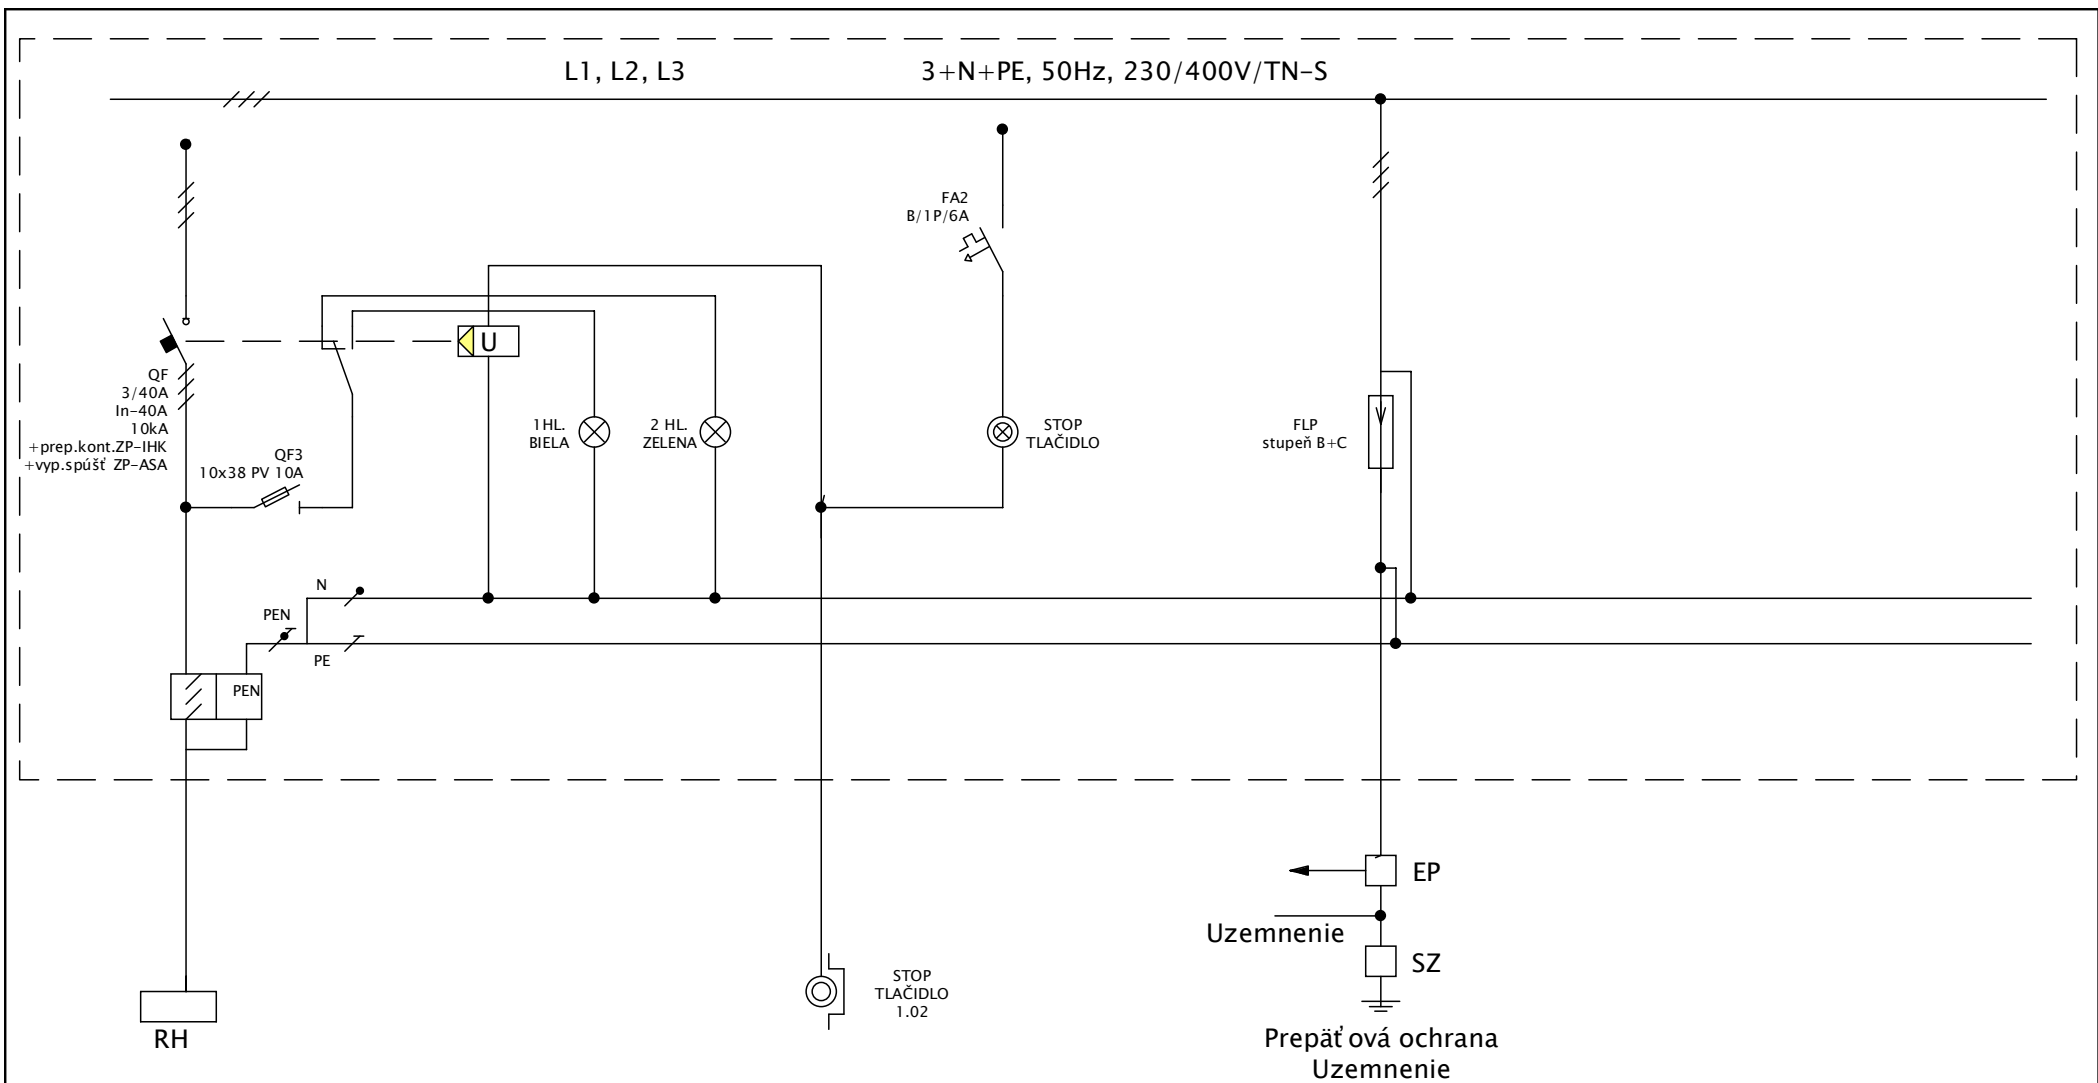


Prívod NN		STOP TL. 1.02		PO	
-----------	--	---------------	--	----	--

Servis Profi s.r.o. Žilinská 22/1 921 01 Piešťany	Kreslil Boris Pastorek		Druh dokumentu Elektroinštalácia		Změna
	Preskúšal Boris Pastorek		Názov, doplňujúci názov Rozvadzače RH		Č. dokumentu
	Technický referent Boris Pastorek		Datum vydání 02.2025		Měřitko Jazyk List 2/7

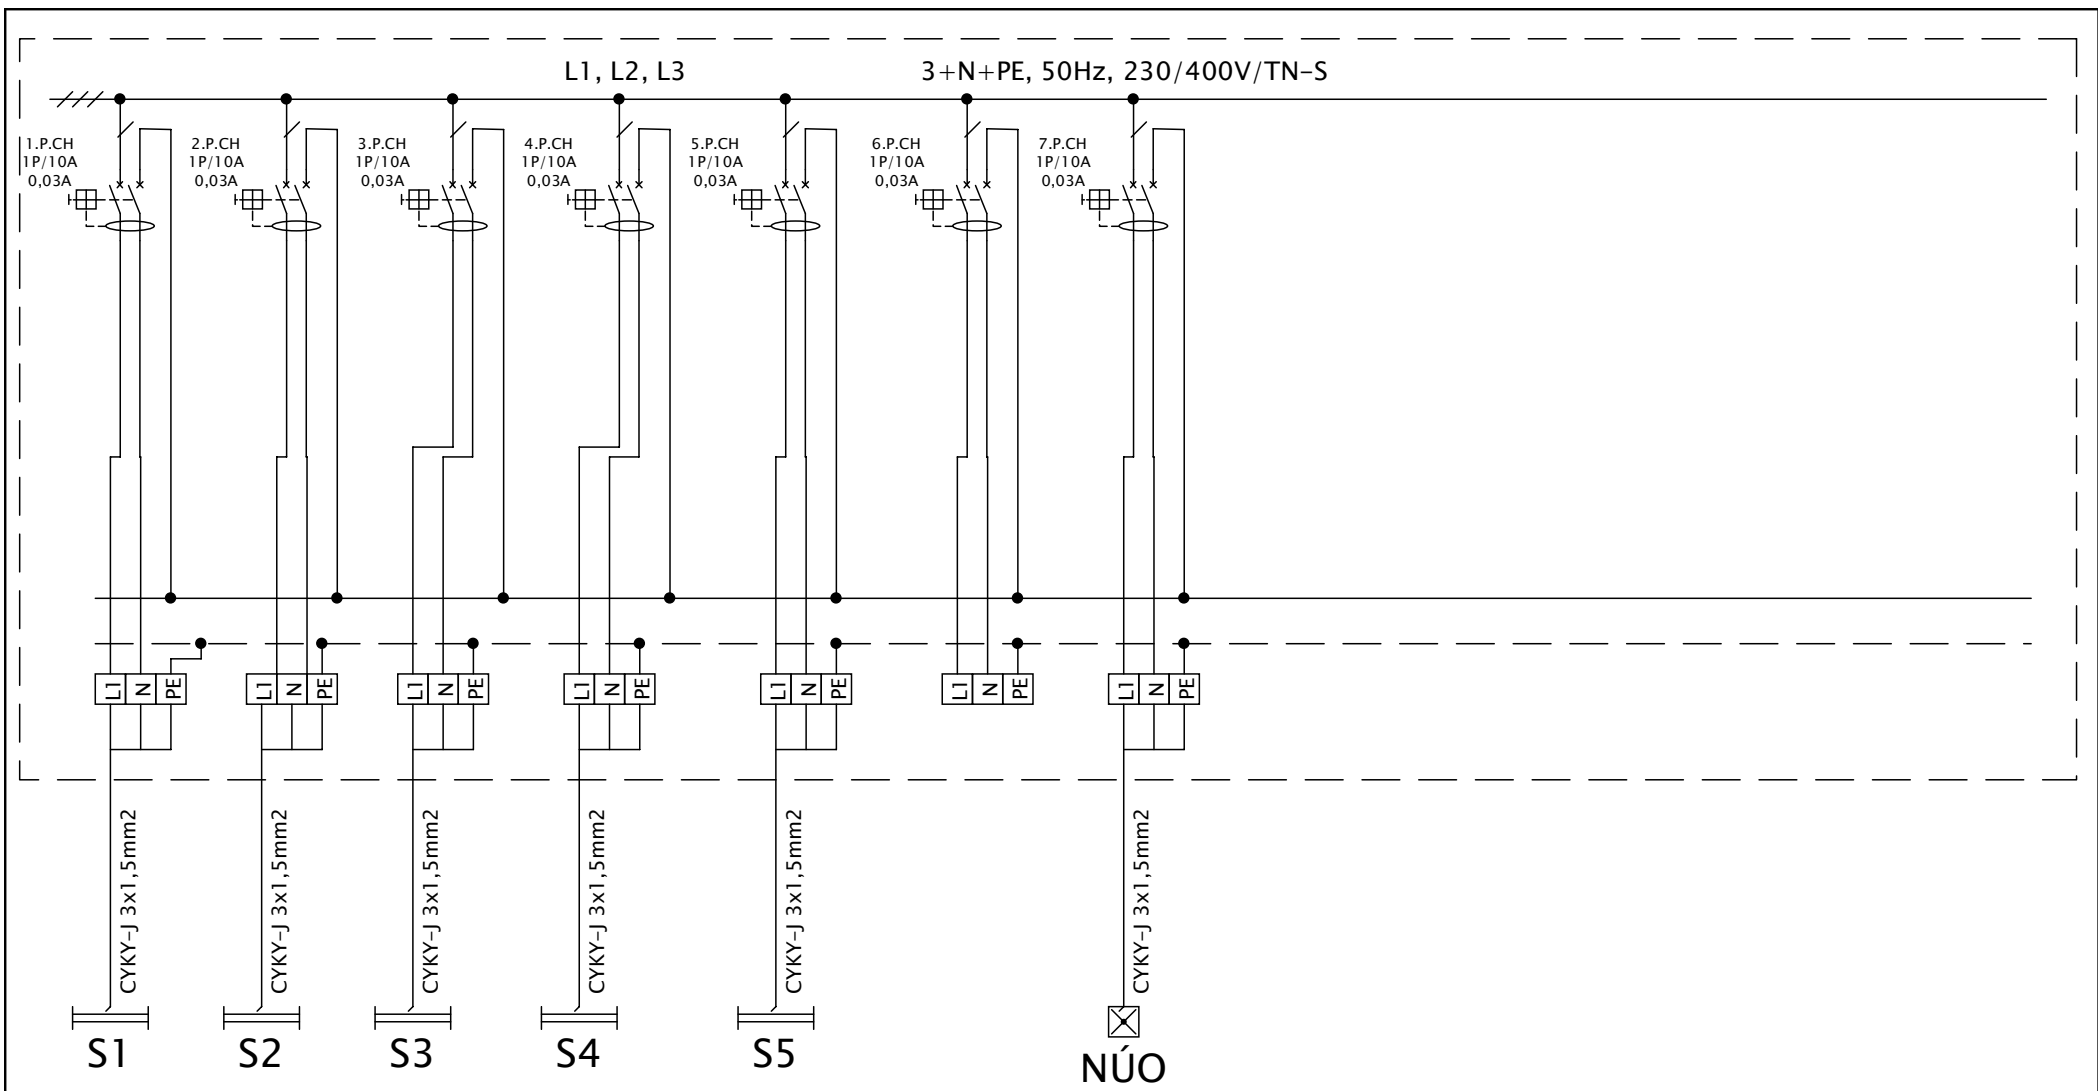


Jednofázové svetelné obvody	REZ.	Núdzové osvetlenie	
-----------------------------	------	--------------------	--

Servis Profi s.r.o. Žilinská 22/1 921 01 Piešťany	Kreslil Boris Pastorek Preskúšal Boris Pastorek Technický referent Boris Pastorek	Druh dokumentu Elektroinštalácia	Změna	
		Názov, doplňujúci názov Rozvadzače RH	Č. dokumentu	Měřítko
			Datum vydání 02.2025	Jazyk List 3/7

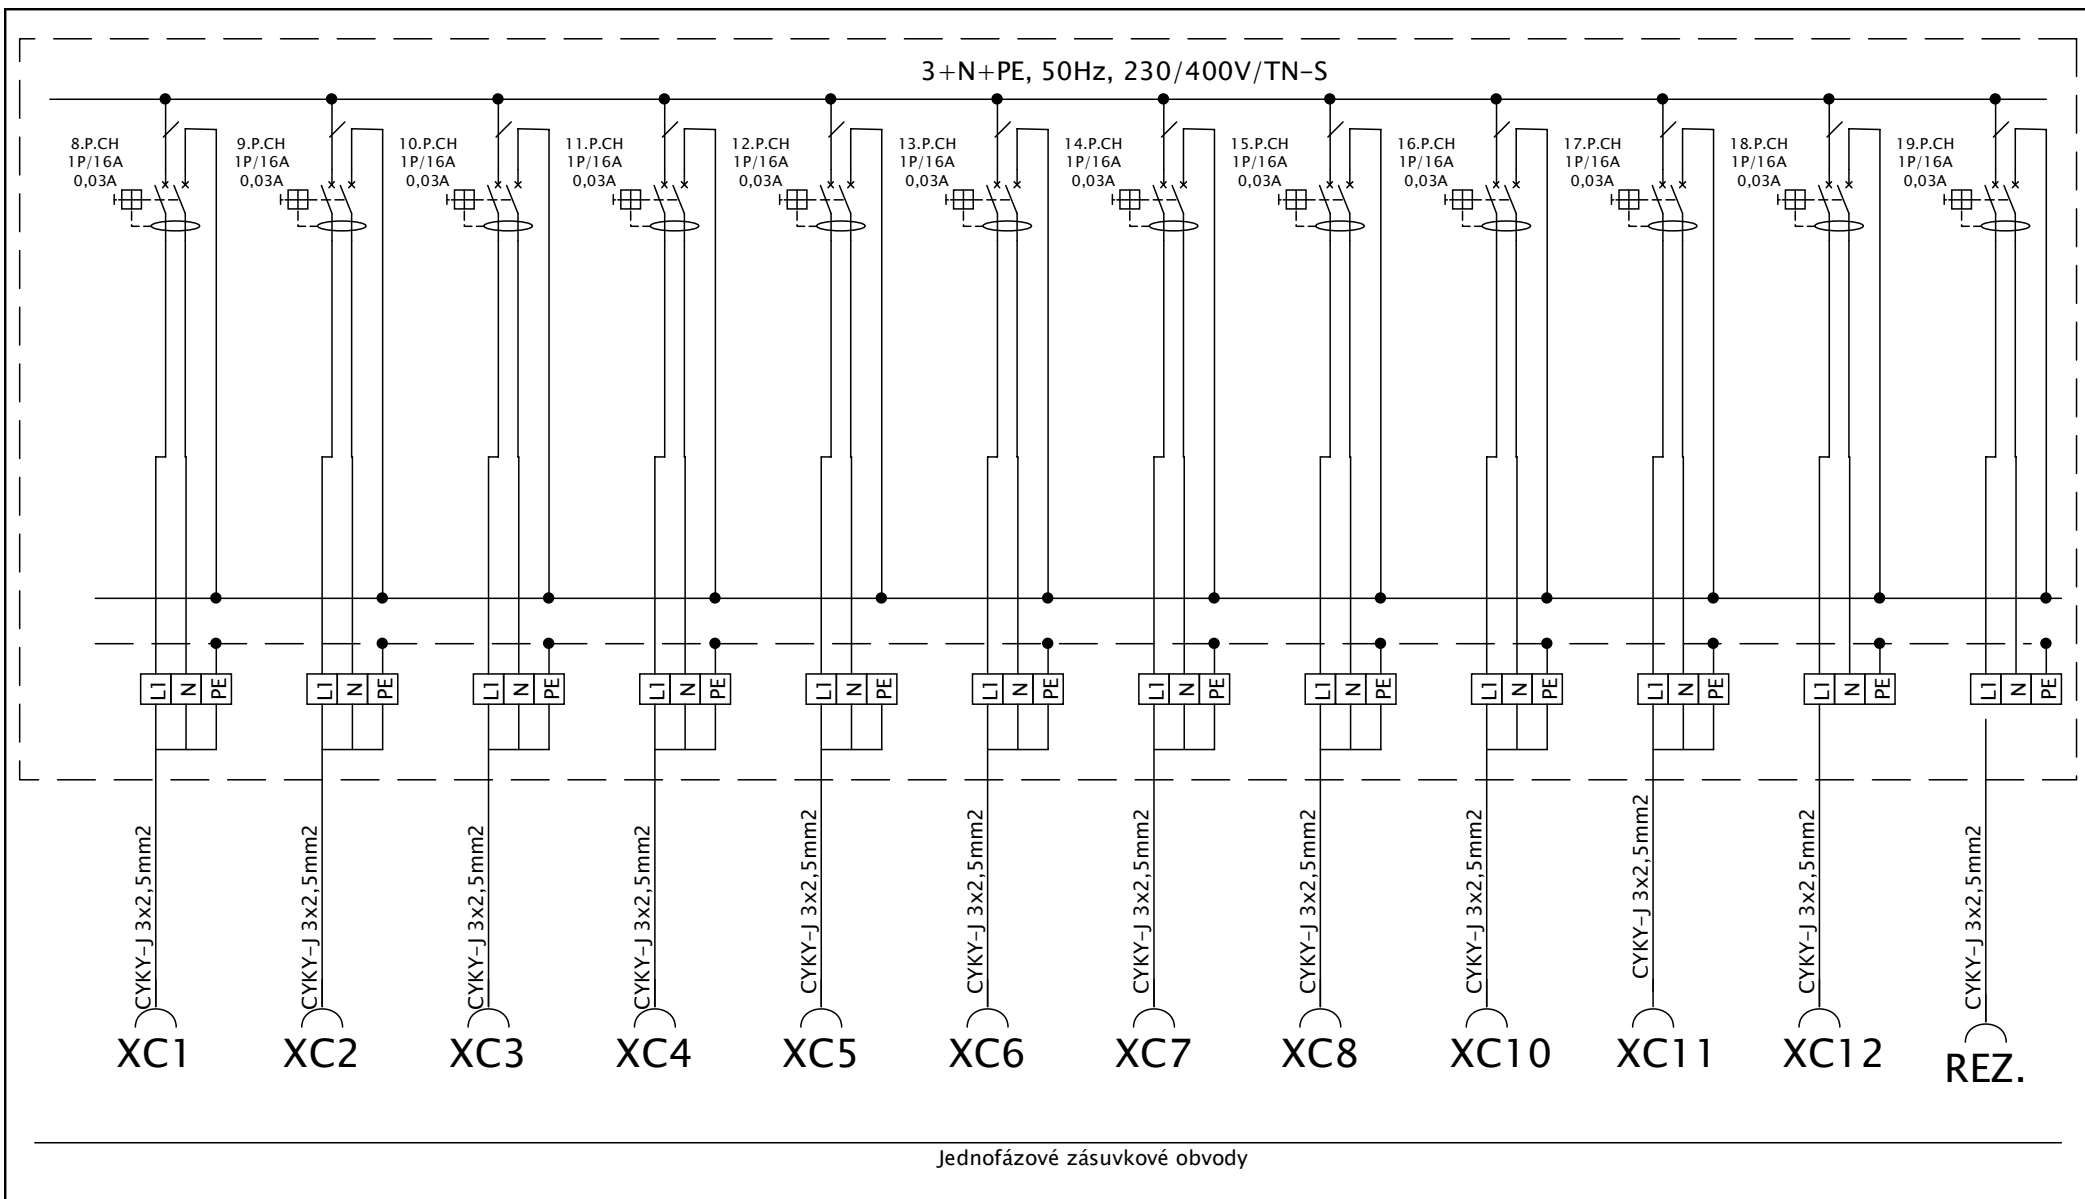

Servis Profi s.r.o. Žilinská 22/1 921 01 Piešťany	Kreslil Boris Pastorek Preskúšal Boris Pastorek Technický referent Boris Pastorek	Druh dokumentu Elektroinštalácia		Č. dokumentu Měřítko	
		Název, doplňující název Rozvadzače RH		Datum vydání 02.2025	
				Jazyk	List 4/7

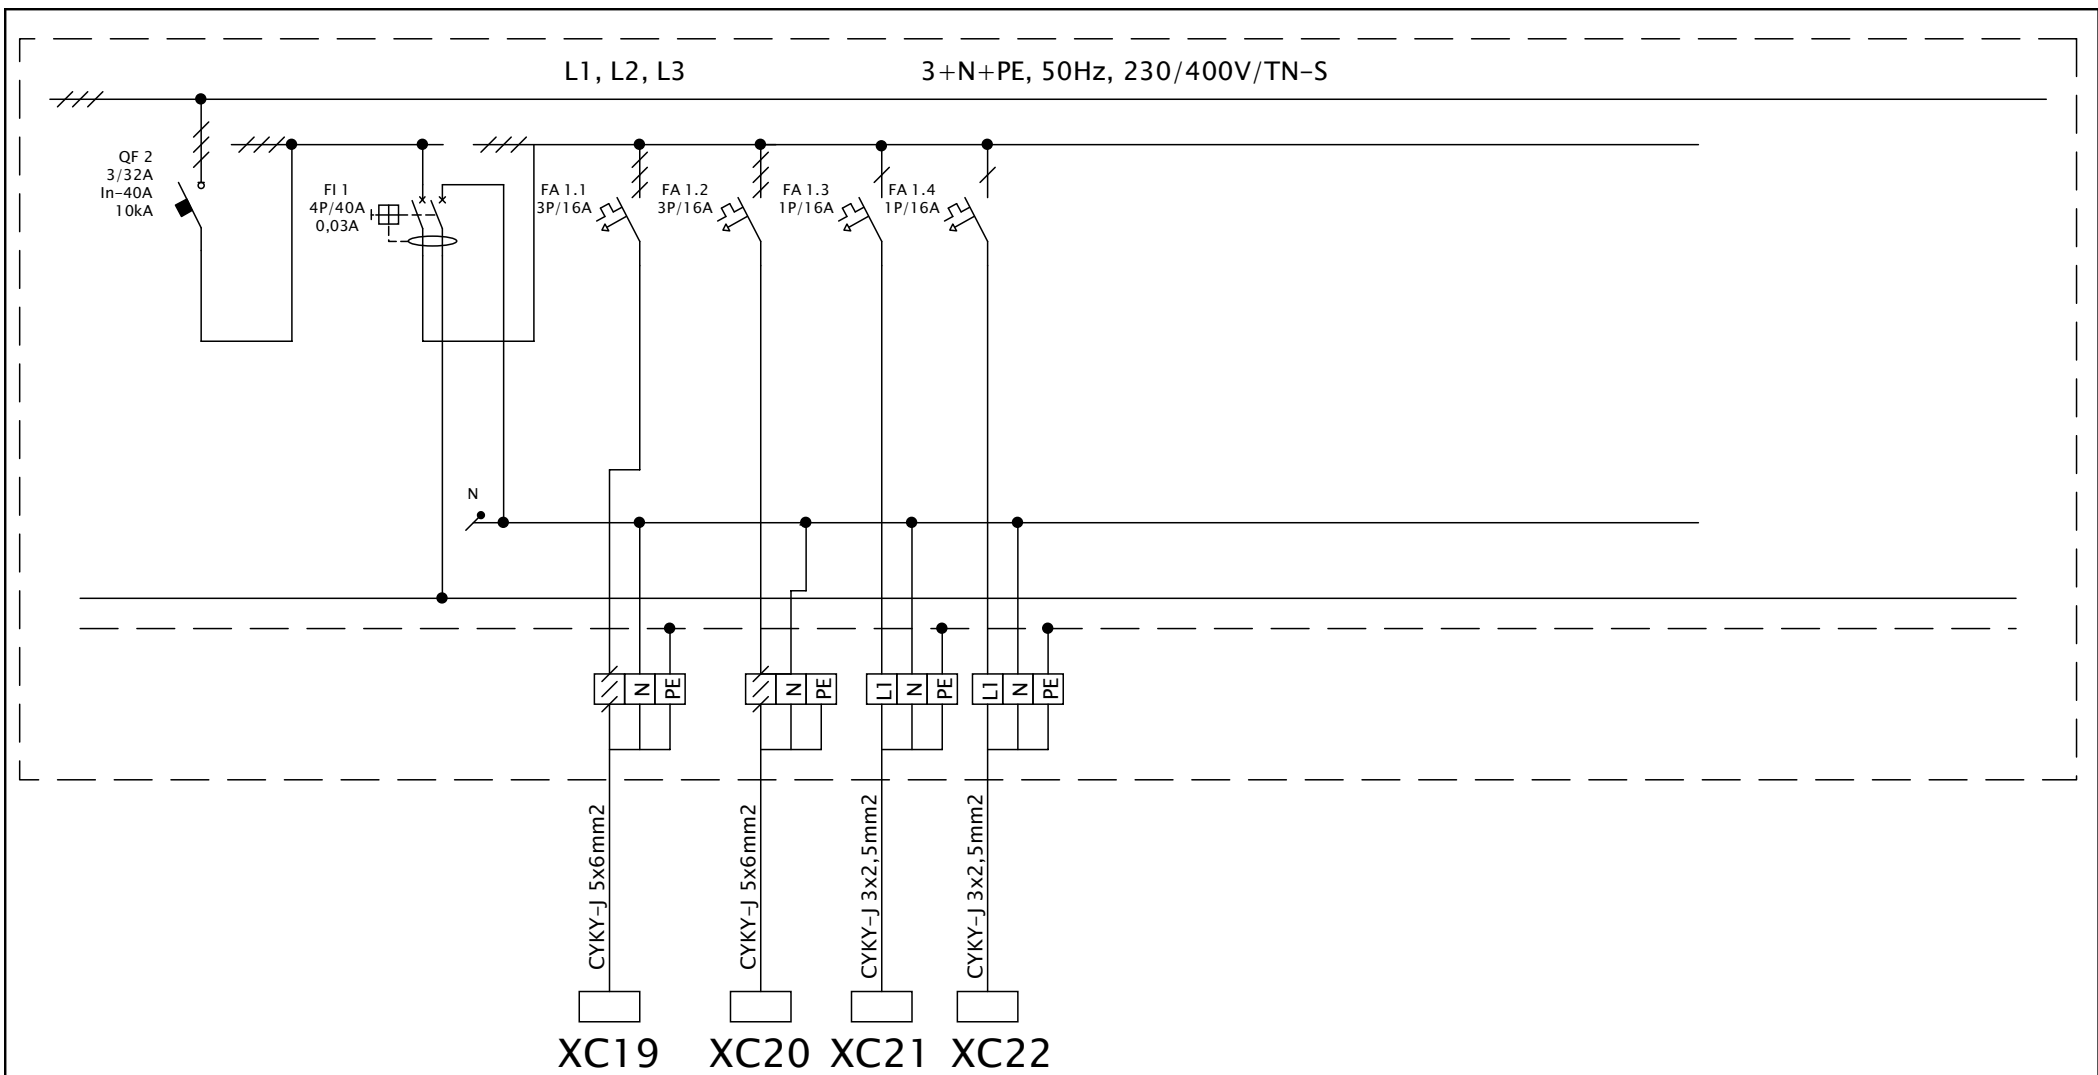

	Vonkajšie jednotky	Vonútorné jednotky	Vonútorné jednotky	
--	--------------------	--------------------	--------------------	--

Servis Profi s.r.o. Žilinská 22/1 921 01 Piešťany	Kreslil Boris Pastorek Preskúšal Boris Pastorek Technický referent Boris Pastorek	Druh dokumentu Elektroinštalácia		Změna	
		Názov, doplňujúci názov Rozvadzače RH		Č. dokumentu	
				Datum vydání 02.2025	Jazyk List 6/7

3+N+PE, 50Hz, 230/400V/TN-S

///

--	--	--	--	--	--

Kreslil	Boris Pastorek
Preskúšal	Boris Pastorek
Technický referent	Boris Pastorek

Názov, doplňujúci názov
Rozvadzače RH

Změna

Měřítka	
---------	--

List